




Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
Ik1 max	3 kA

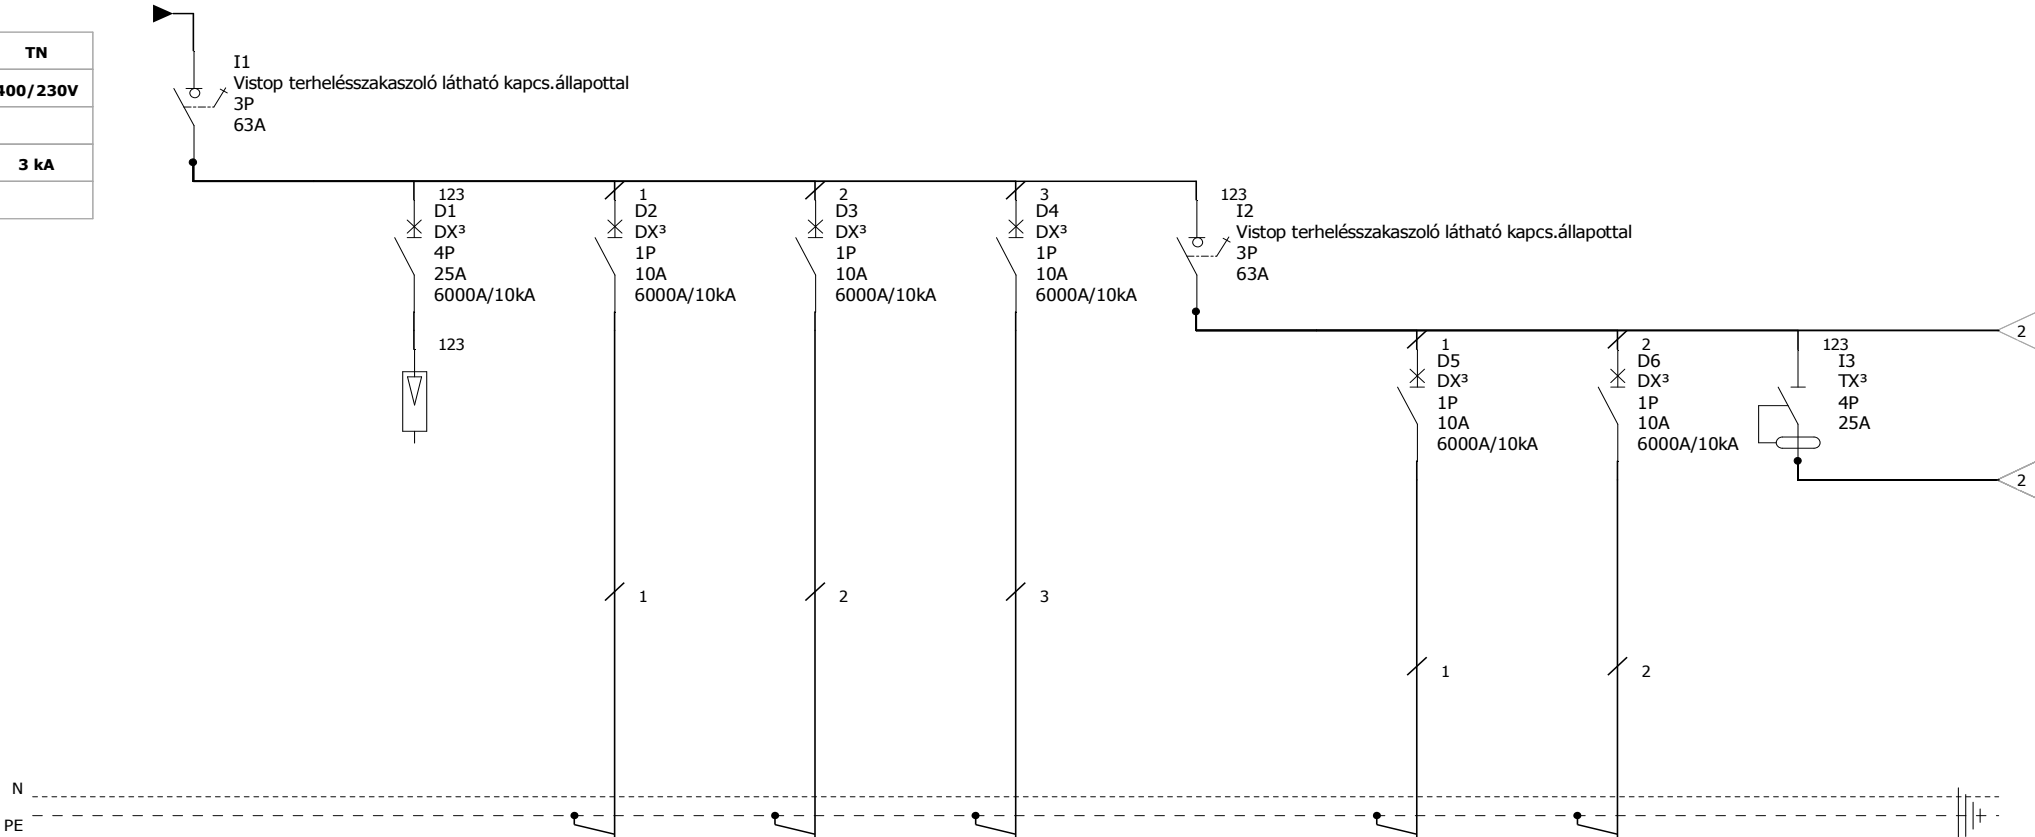


Áramköri azonosító			H201	H202	H203		201	202	
Leírás	Betáplálás a főelosztóból E-1 elosztón keresztül	Túlfeszültség védelem 2-es fokozata	Biztonsági és kijárat mutató világítás	Tartalék	Tartalék	Nappali főkapcsoló	Nagy csoport szoba világítás	Kis csoport szoba világítás	Áramvédő kapcsoló
Teljesítmény	18 950		50				800	600	4400
Kábel típus	Mkh Cu		Mkh Cu				Mkh Cu	Mkh Cu	
Vez-keresztmetsz	5x16		3x1,5				3x1,5	3x1,5	
Védőcső típusa:	MÜ I		MÜ III				MÜ III	MÜ III	
Védőcső átmérő:	36		13,5				13,5	13,5	
Áramerősség	63A		10A	10A	10A	63A	10A	10A	25A

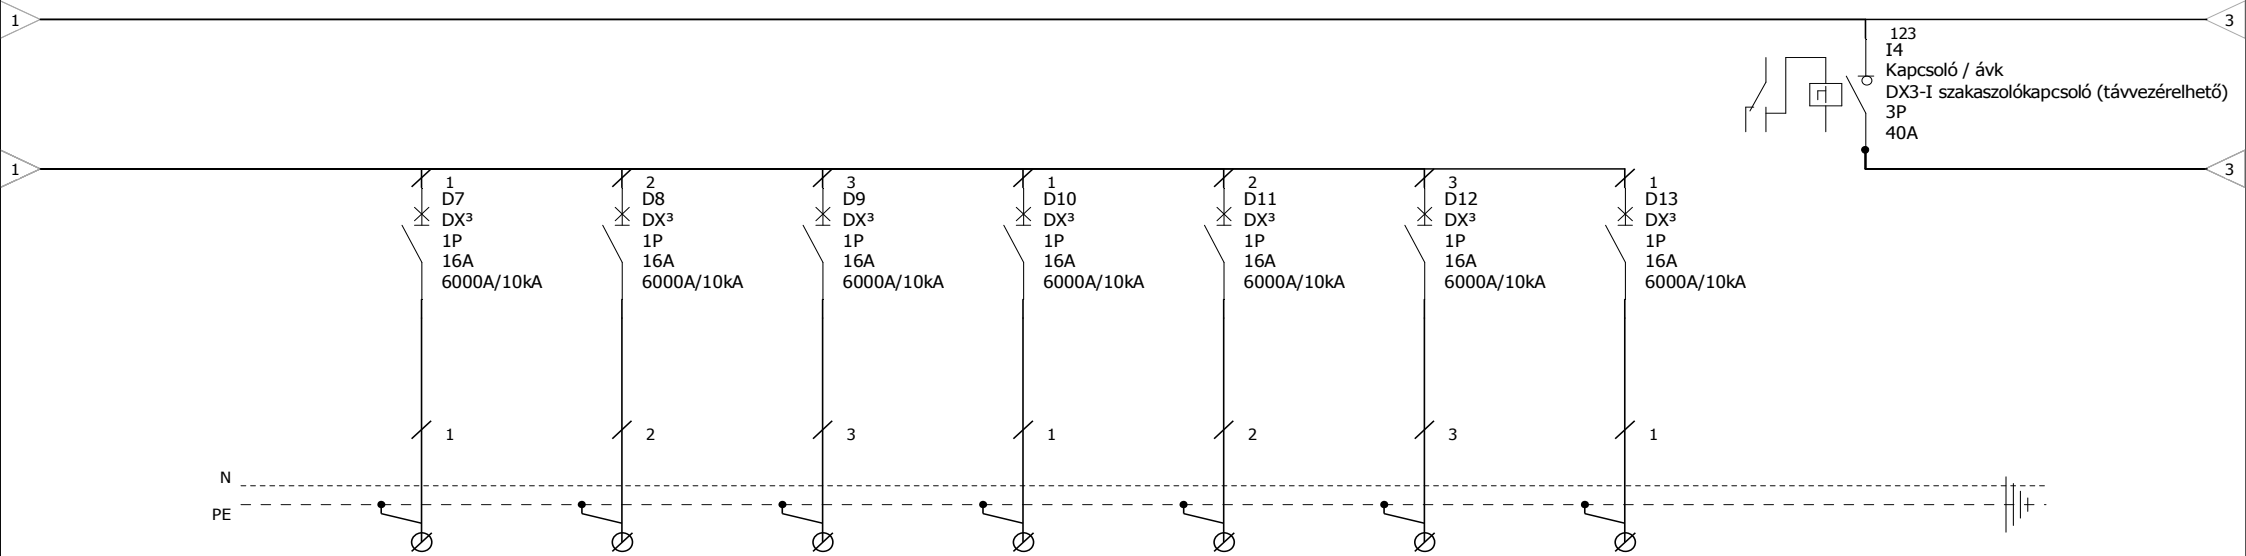



Áramköri azonosító	203	204	205	206	207	208	209	
Leírás	Nagy csoport szoba dugalj	Kis csoport szoba dugalj	Kis csoport szoba dugalj	Öltöző dugalj	Öltöző dugalj	Tartalék	Tartalék	Légtechnika főkapcsolója (tűzjelző rendszer kikapcsolja)
Teljesítmény	1000	600	800	1000	1000			13 400
Kábel típus	Mkh Cu	Mkh Cu	Mkh Cu	Mkh Cu	Mkh Cu			
Vez-keresztmetsz	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Védőcső típusa:	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III			
Védőcső átmérő:	16	16	16	16	16			
Áramerősség	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	40A

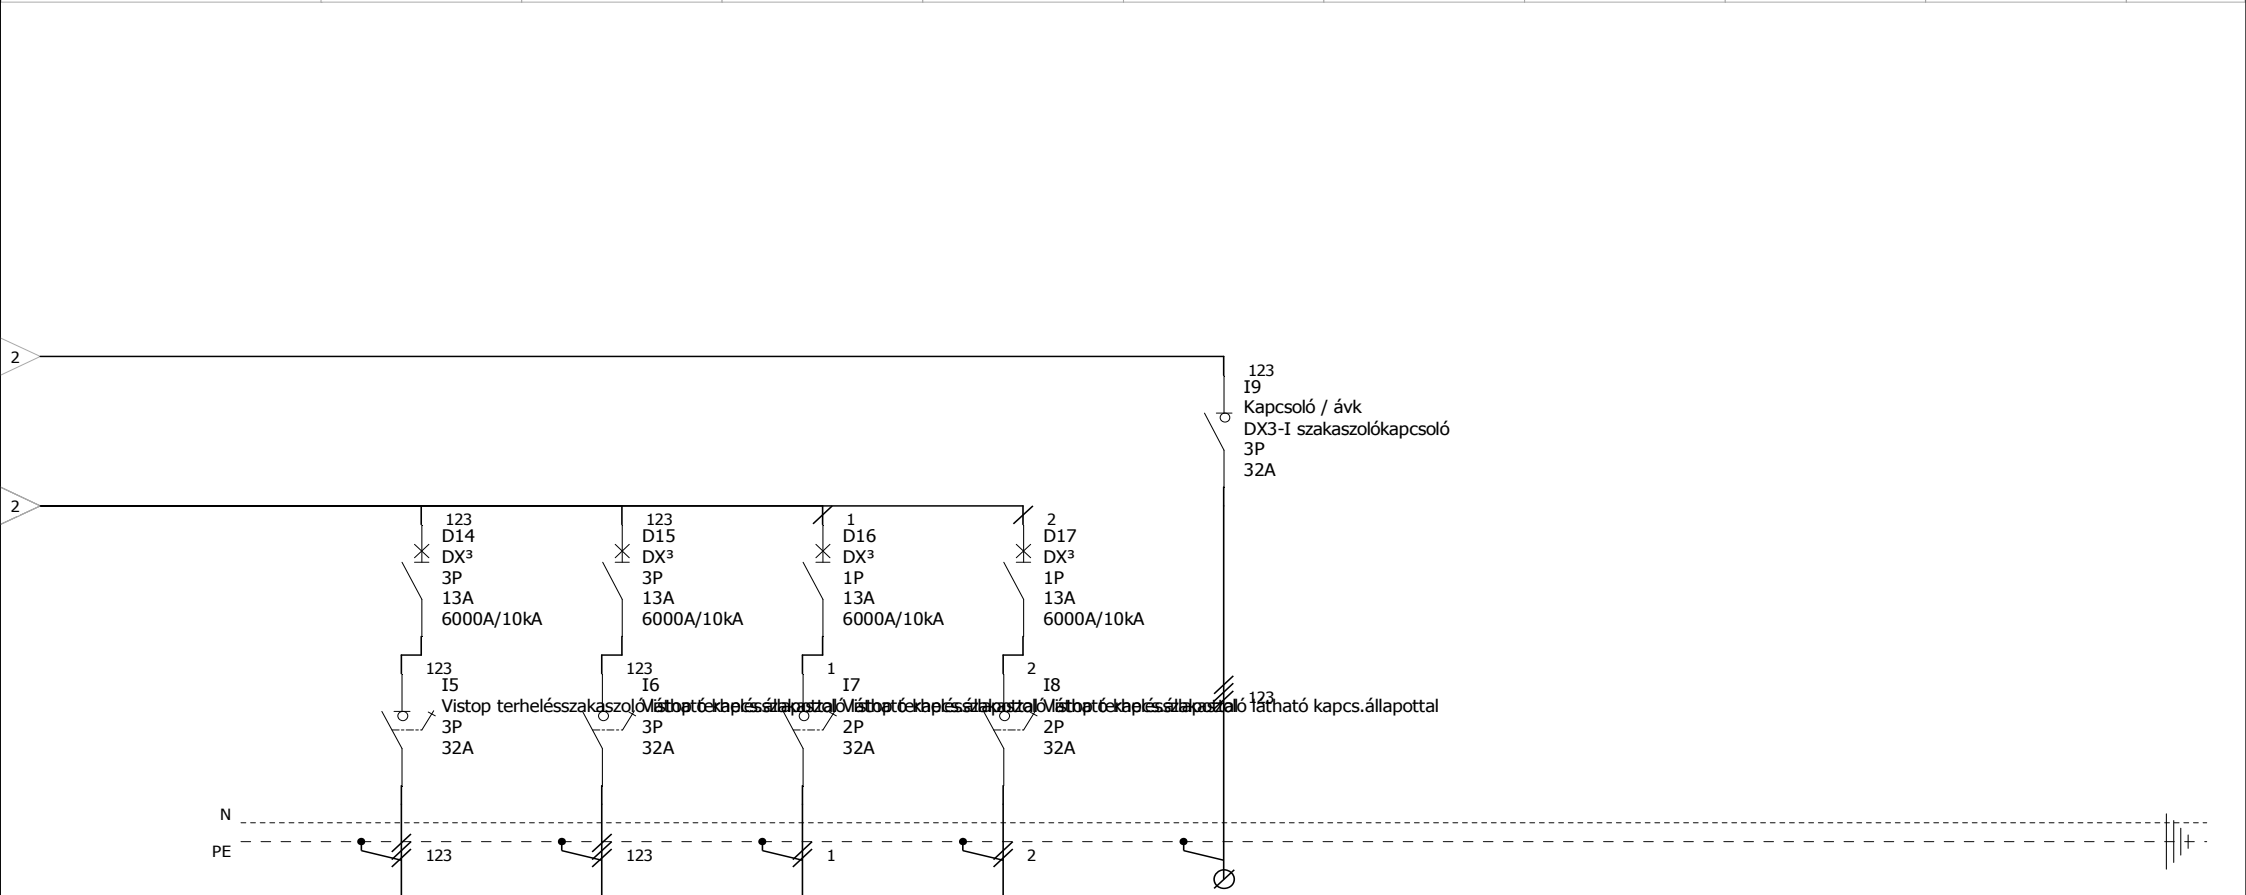


Áramköri azonosító	210	211	212	213	214				
Leírás	Légkezelő KS 05.20	Légkezelő KS 05.20	Légkezelő KS 30.10	LégkezelőKS 10.10	Klíma hűtőgép részére tartalék leágazás				
Teljesítmény	4750	4750	2100	1800					
Kábel típus	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J					
Vez-keresztmetsz	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5					
Védőcső típusa:	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III					
Védőcső átmérő:	23	23	23	23					
Áramerősség	32A	32A	32A	32A	32A				

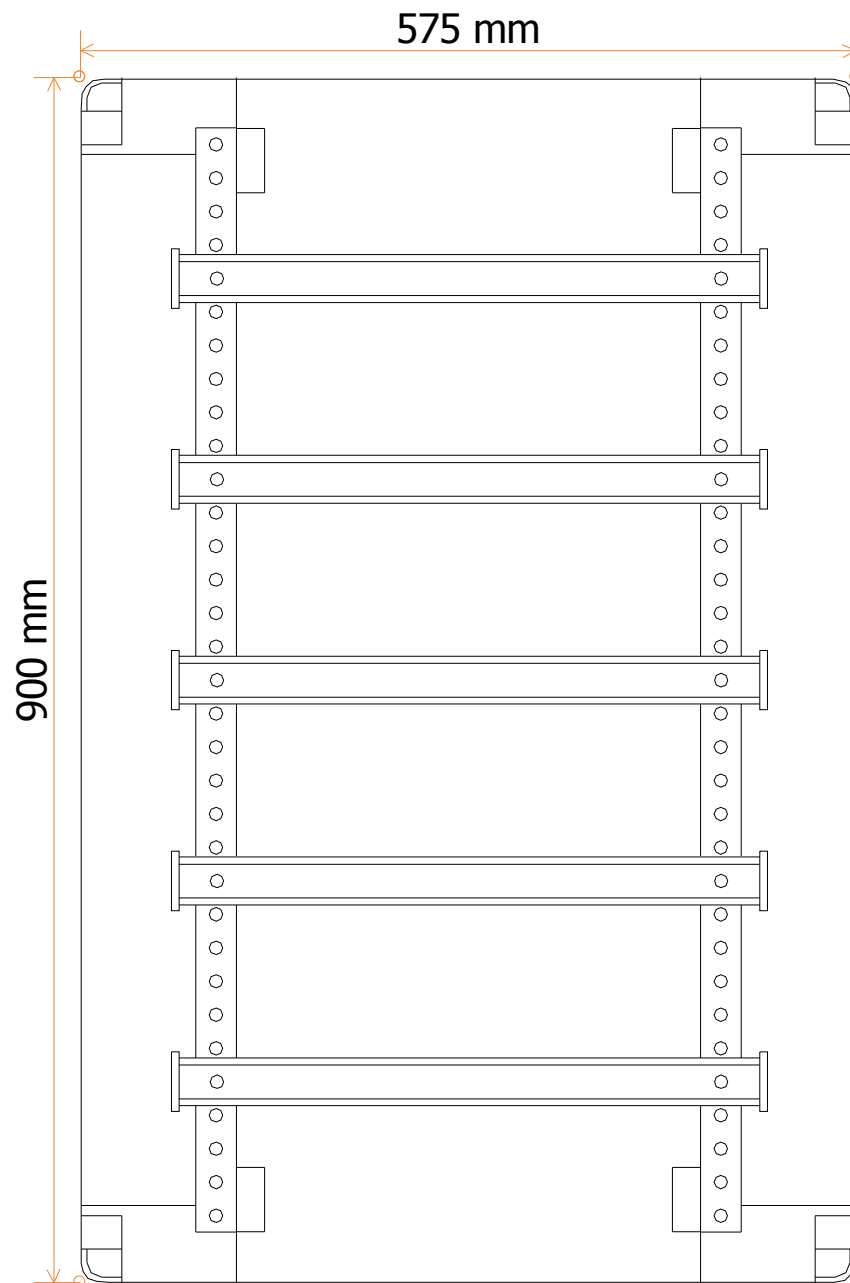

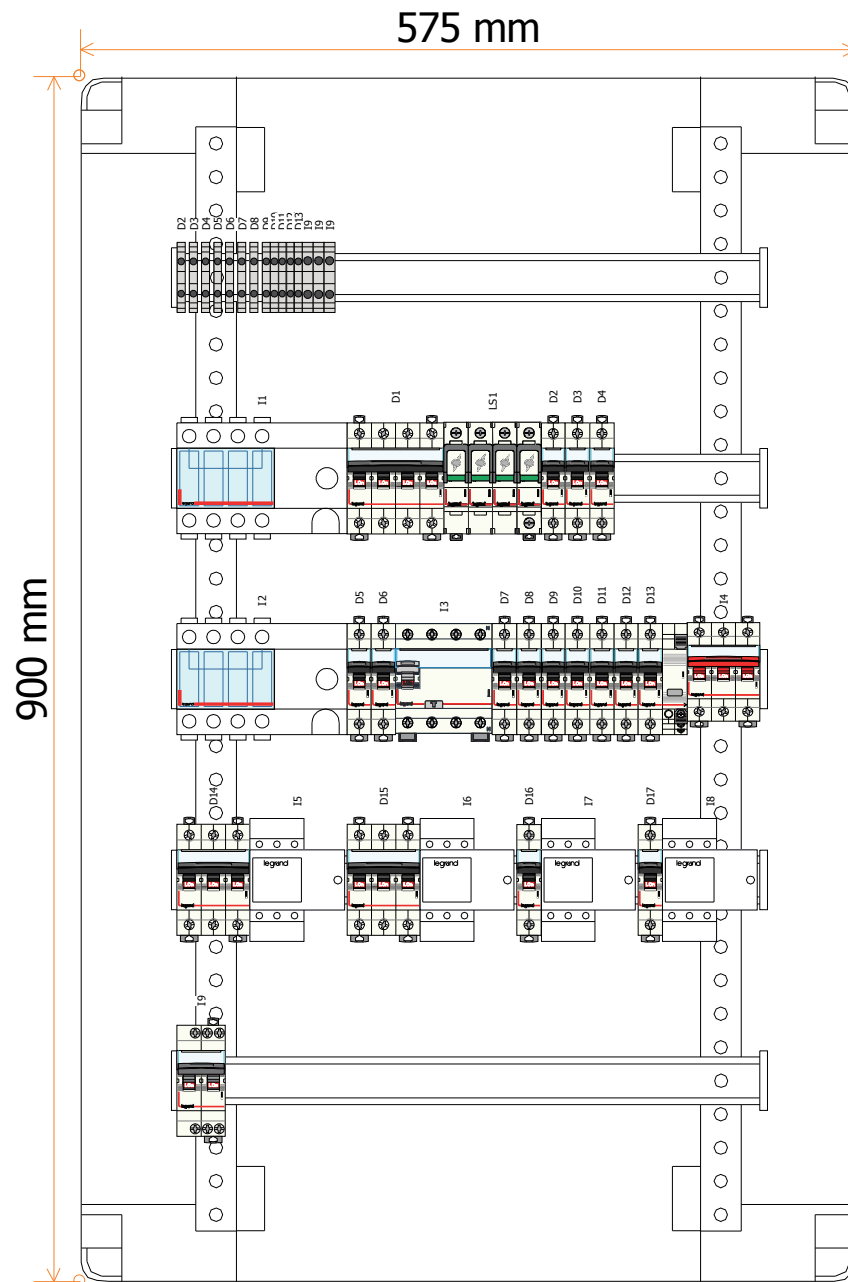

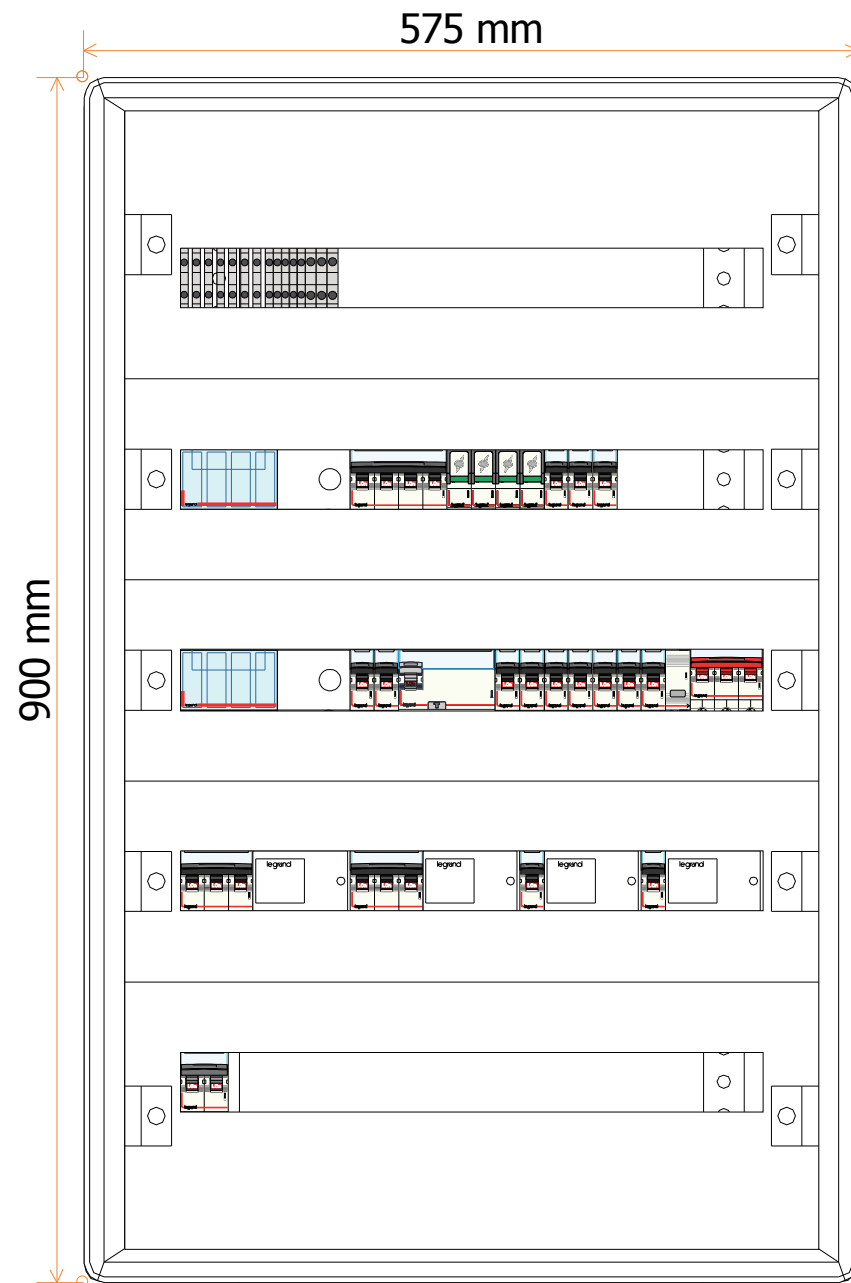

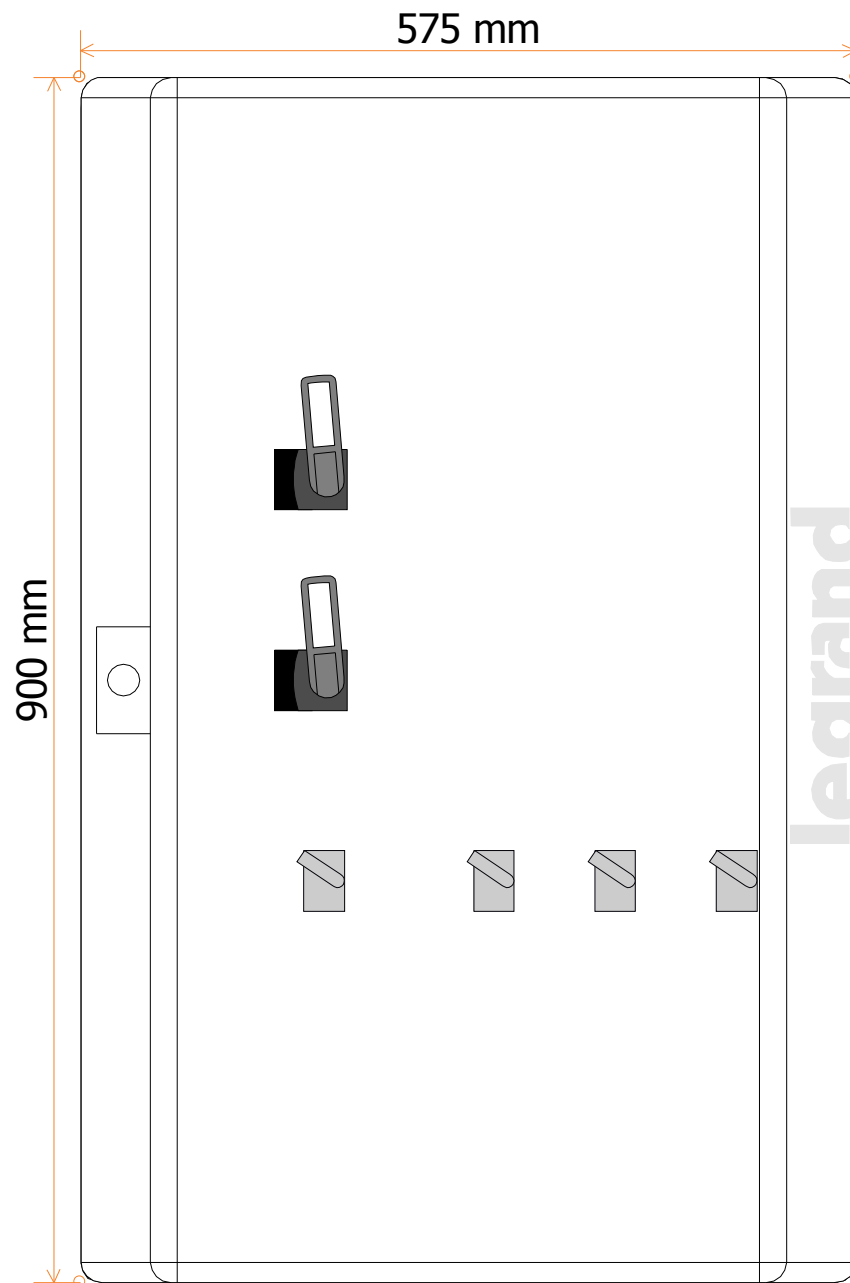

Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020005	XL3 160 5 sor 120 mod fém fali eloszerelt elosztószekrény °°°	1
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	1
Legrand	020255	XL3 160/400 teli ajtó domború 900mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	022498	Vistop 32A 2P m. fek. terhelésszak. kapcsoló	2
Legrand	022500	Vistop 32A 3P m. p/s. terhelésszak. kapcsoló	2
Legrand	022512	Vistop 63A 3P m. fek. terh.szak. kapcs. sínre	2
Legrand	022732	Vistop 63-160A m.rot. megh. hajtás fekete °°°	2
Legrand	022734	Vistop 32A m.rot. megh. hajtás fekete °°°	4
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm ² sorkapocs szürke 1 em.csav	12
Legrand	037162	Viking3 fáz. 6mm ² sorkapocs szürke 1 em.csav	3
Legrand	404917	Lexic fésus sín villás 3P 4x3P °°	1
Legrand	404918	Lexic fésus sín villás 3P 19x3P °°	1
Legrand	404920	Lexic fésus sín villás 4P 14x4P	1
Legrand	406278	DX3 munkaáramú kioldó 110-415V~	1
Legrand	406459	DX3 - I szakaszolókapcsoló szürke billenőkarral, 3P, 400V~, 32 A	1
Legrand	406535	DX3 - I szakaszolókapcsoló piros billenőkarral, kioldóval felszerelhető, 3P, 400V~, 40 A	1
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	5
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	2
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	7
Legrand	407858	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 13A C	2
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	412223	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 4P	1

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.:+3646-532-555
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com

Sajószentpéter volt Pécsi iskola átalakítása

Rajzszám :

E-2 jelű elosztó

2017.10.06.

8 / 9

Münnich Gábor

V-T-05-0239

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-160 fém fali elosztószekrény
Tokozat méretei :	(900x575x185)
Elosztó mennyisége	95.74 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	28
Moduláris tartalék:	29.17%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.:+3646-532-555
e-mail : fenyesselvolgy@gmail.com

Sajószentpéter volt Pécsi iskola átalakítása

Rajzsám :

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

E-2 jelű elosztó

2017.10.06.

9 / 9